


VCBの更新工事に便利な貫通穴閉鎖カバー

KVカバー

更新工事に
救世主現る


既設VCBを更新する際、既設VCBの固定穴等が大きくて、残ってしまうことで、困っていませんか？
三菱、東芝、富士の最新形VCBでの更新に対応し、
残り穴を塞ぐ大変便利なカバーを用意しました。

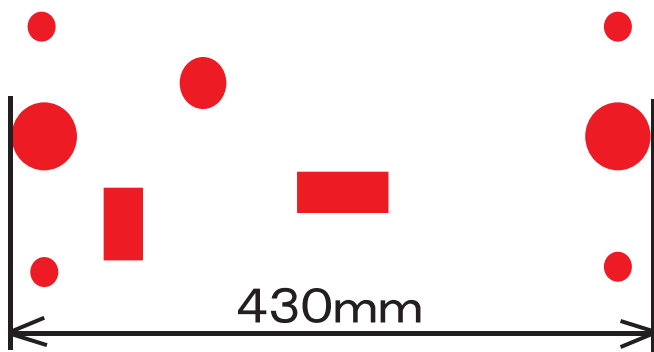

横方向に長いH社の貫通穴




縦方向に長いM社の貫通穴

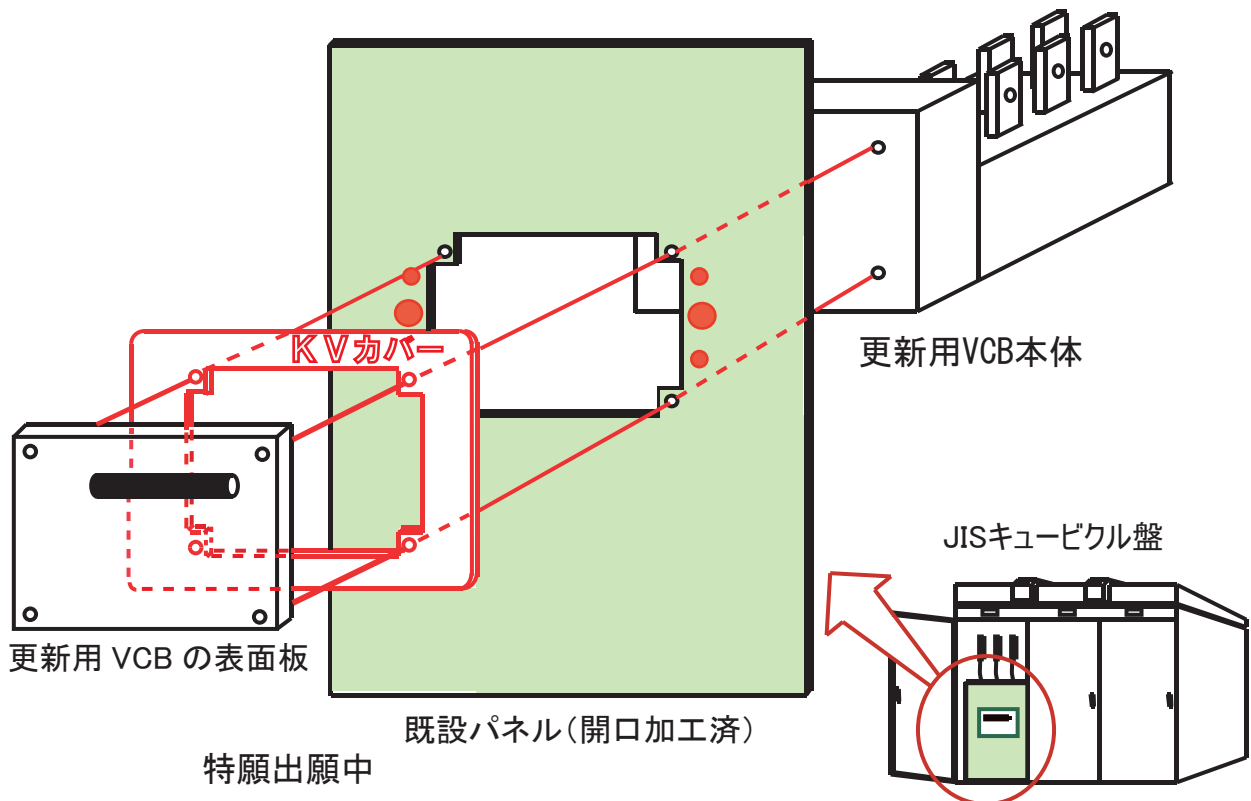


KV-C□01 カバー(既設貫通穴閉鎖用)


VCBメーカー様が推奨する寸法で穴開け加工が可能な場合でも既設のVCBの幅/高さが大きいと、固定穴等がパネルに残ってしまう場合(Ex. 日立等)があります。こうした際にVCBを固定する穴に共締めにして余分な穴を塞ぐためのカバーも、三菱、東芝、富士用と各々用意しています。これらの、カバーは既設パネルを開口加工する際の位置決め用の定規としても利用可能です。(本カバーは、既設パネルに重ねて使用しますので、フックに重ならないよう、三菱用は一人作業用のフックの位置を外しており、東芝用、富士用も、一人作業フックとの係合部は外しています)既設VCBが大きな角穴となっており、更新VCB固定用の穴が加工できない場合につきましてはKVアダプターの適用をご検討下さい。(関係資料KVアダプターパンフレット:20171226)

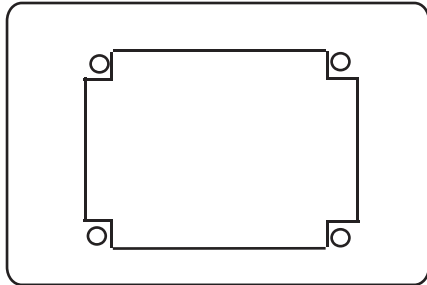

KV-CM01 三菱用カバー
(東芝用としても適用可)

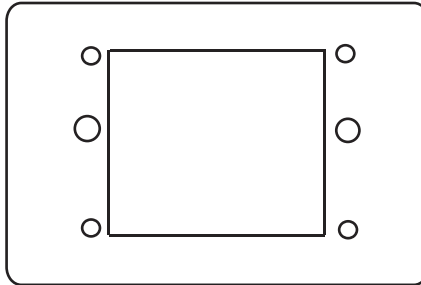

KV-CT01 東芝用カバー

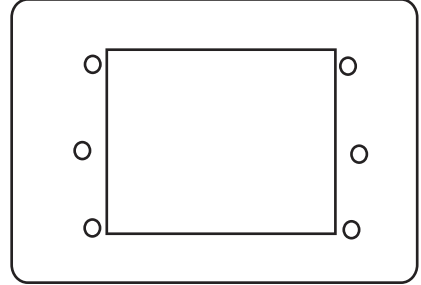

KV-CF01 富士用カバー

KVカバーを採用いただくにあたってのご注意！

- 1) 将来、各VCBメーカー様が製作するVCBの形状が大きく変更されますと、現在販売するKVカバーでは、対応できなくなる可能性があります。その場合は適応品を随時追加発売します。
- 2) 現在KVカバーが、適用可能であることを確認していますのはJISキュービクル盤用の固定形VCB(手動形)のみですが、メーカー/形式によりましては、電動形が適用可能な組み合わせもありますので、お問い合わせ下さい。
- 3) 本パンフレットで紹介するKVカバーで適応可能となる既設VCBはJISキュービクル盤用として使用されている全てのVCB(三菱製現行/旧型、東芝製現行/旧型、富士製現行/旧型、日立製現行/旧型、明電製旧型、中立製旧型、愛知製旧型等)となります。但し、新しく更新するVCB(交換用)としては、以下に限定されますのでご注意下さい。
三菱：VF-8RH-D、VF-13RH-D、VF-8NH-D、VF-13NH-D、VF-8PH-D、VF-13PH-D
東芝：V4C(S)-U、V6C(S)-U、V4C(S)-T、V6C(S)-T、V4C(S)-L、V6C(S)-L
富士：HA08AB-H□、HA12AB-H□、HA08AC-H□、HA12AC-H□、HA08AP-H□、HA12AP-H□
更新用VCBを選定するに当たっての仕様確定についても既設機種の詳細確認等が必要です。仕様間違いの防止の観点からも、KVカバーだけでなく、VCBの手配も弊社にご用命下さい。
- 4) 本KVカバーは、全て電線で主回路配線されているVCBの更新用です。導体等で主回路が接続されている場合については、別途お問い合わせ下さい。
- 5) 輸送の関係上、本KVカバーは2枚以上にて発注いただきますようお願いいたします。
- 6) 主要メーカーのVCBは、非常更新用として在庫しています。お問い合わせください。

安全に関するご注意

- 据付け、接続、運転、保守などの作業の前にカタログ、パンフレット、その他製品に付属する書類をよくお読みになり、正しくご使用下さい
- 安全のため、作業は、電気設備の施行法、関連法規等に熟知し、機器の原理および性能を理解した方が実施して下さい。

KEC 株式会社
ケーイーシー

●お問い合わせは 20180206
担当 則武(のりたけ)迄ご連絡下さい

本社 / 〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番10号 TEL:03-3432-2848(代表) FAX:03-3432-2084
群馬営業所 / 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町11-3水沢マンション102号室 TEL:027-388-1438 FAX:027-388-1439
<http://www.kec-future.com>